

EVENTO : Desconexión de las líneas L-2053/2054
(Cotaruse – Socabaya) de 220 kV.


FECHA : 04.02.2013

HORA : 19:20:22 h

PROPIETARIO : TRANSMANTARO


PROTECCIONES SISTÉMICAS

Diagrama unifilar y tipo de falla:

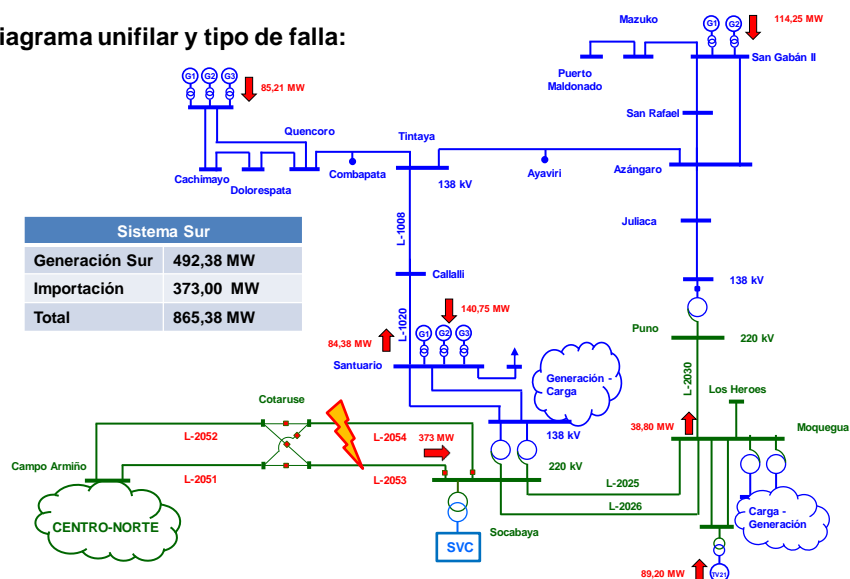

PROTECCIONES SISTÉMICAS

Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF).

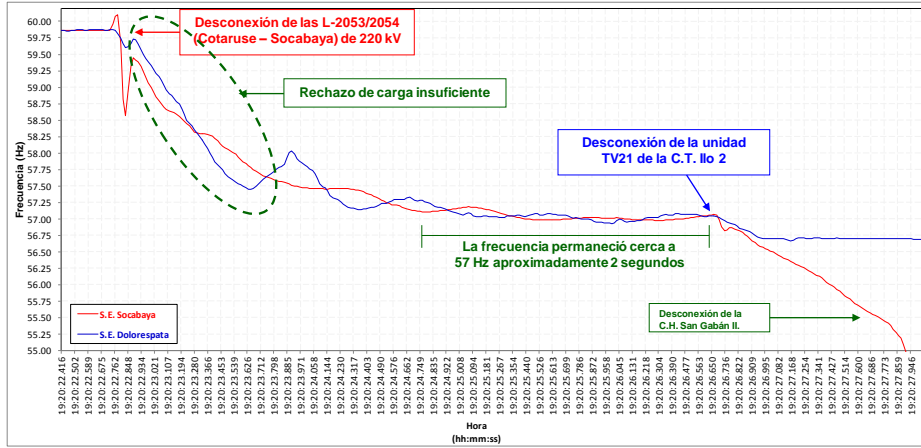

PROTECCIONES SISTÉMICAS

Esquema de Desconexión Automática de Generación por Sobrefrecuencia (EDAGSF).

